



2020-06219

256-DE-DSK-DUK-WFK.7111.3.7.2020.2

URZĄD GMINY MOGILANY
UL. RYNEK 2
32-031 MOGILANY

Urząd Gminy Mogilany
2020-02-05, 1604/2020

114934



Katowice, 30 stycznia 2020 r.

Dotyczy: zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany

W odpowiedzi na Państwa pismo nr GARO.6720.28.2019 z dnia 16 stycznia 2020 r. (data wpływu 17 styczeń 2020 r.) w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany, uprzejmie informujemy, że na obszarze gminy, zlokalizowane są, będące własnością PSE S.A., linie elektroenergetyczne:

- 220 kV relacji Klikowa-Skawina, Skawina-Wanda,
- 400 kV relacji Skawina-Tarnów, Rzeszów-Skawina.

Część tekstowa studium zawiera informacje o przebiegających przez gminę Mogilany wyżej wymienionych liniach, jednakże bez uwzględnienia szerokości ich pasów technologicznych. Tekst studium nie zawiera również zapisów dotyczących sposobu zagospodarowania terenu pod liniami, ani w ich pobliżu.

W części graficznej studium prawidłowo przedstawiono przebieg przedmiotowych linii elektroenergetycznych wraz z ich odpowiednio szerokimi pasami technologicznymi. Natomiast nie zaznaczono, że obszar usytuowany w zachodniej części gminy Mogilany, obejmujący działkę nr 10/2 położoną w sołectwie Buków, usytuowany jest w zasięgu pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Klikowa-Skawina, Skawina-Wanda.

W związku z powyższym prosimy o:

- uzupełnienie części tekstowej studium o stosowne informacje dotyczące szerokości pasów technologicznych oraz warunków zagospodarowania terenu w ich granicach, zawarte w naszym piśmie nr 2413-DE-DSK-DUK-WFK.7111.1.2019.935 z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- uzupełnienie części graficznej studium, poprzez wrysowanie, na wyżej wymienionej działce nr 10/2, granicy pasa technologicznego linii 220 kV.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Przebieg fragmentu linii 220 kV oraz jej pasa technologicznego przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.

Ewentualne uwagi prosimy kierować: Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Monika Świątkowska, tel.: 32 2578489, e-mail: monika.swiatkowska@pse.pl.

Z-CA DYREKTORA
ds. Utrzymania w Katowicach


Damian Różycki

Załącznik:

1. Trasa fragmentu linii elektroenergetycznej 220 kV na terenie działki nr 10/2 usytuowanej w sołectwie Buków. Mapa poglądowa.
2. Kopia pisma nr 2413-DE-DSK-DUK-WFK.7111.1.2019.935

Kopię otrzymują:

PSE S.A. – mpzp@pse.pl
WFK

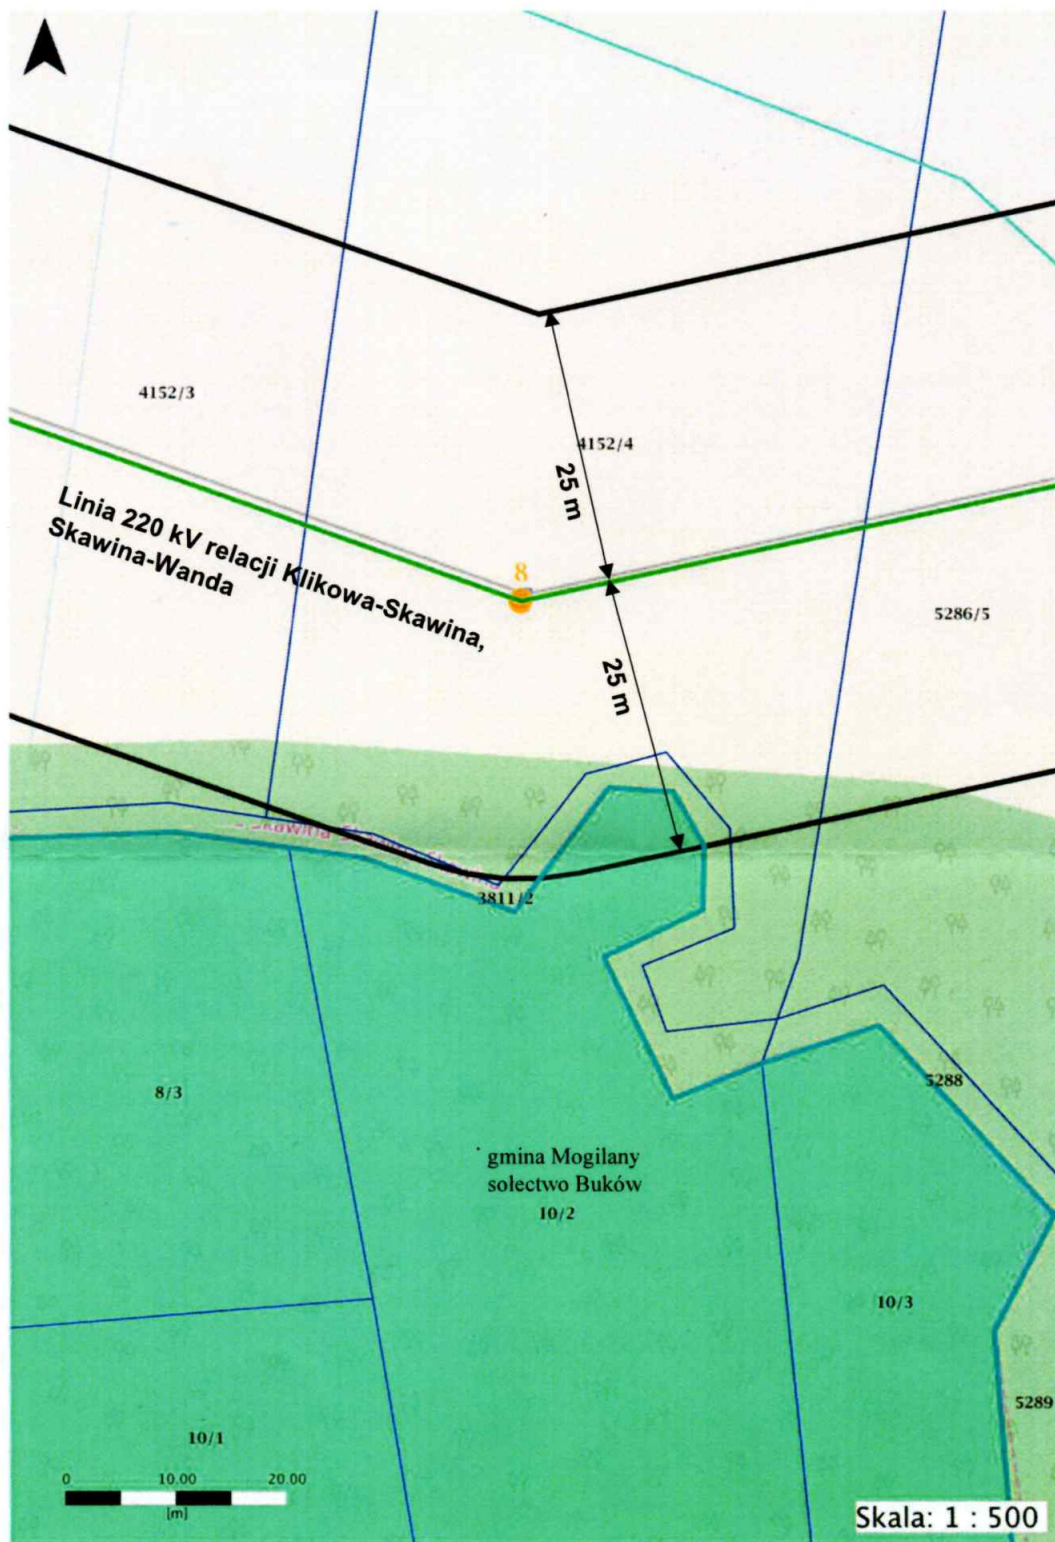

Trasa fragmentu linii elektroenergetycznej 220 kV
na terenie działki nr 10/2 usytuowanej w sołectwie Buków
Mapa poglądowa

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Majątkiem
Sieciowym w Katowicach
Departament Eksploatacji
Bernadeta Stanik



2019-58713

2413- DE-DSK-DUK-WFK.7111.1.2019.935

Katowice, 5 sierpnia 2019 r.

URZĄD GMINY MOGILANY
ul. RYNEK 2
32-031 MOGILANY

Dotyczy: zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr GAR0.6720.9.2019 z dnia 17.07.2019 r., dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany, uprzejmie informujemy, że na obszarze Gminy Mogilany zlokalizowane są, będące własnością PSE S.A., linie elektroenergetyczne:

- 220 kV relacji Klikowa-Skawina, Skawina_Wanda,
- 400 kV relacji Skawina-Tarnów, Rzeszów-Skawina.

Informujemy, że sposób zagospodarowania terenu pod ww. liniami i w ich pobliżu powinien uwzględniać wymogi określone m.in. w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 r., poz.1883),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826 z 2007 r.),
- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

W pasie technologicznym o szerokości 50 metrów dla linii 220 kV (po 25 metrów z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadłe do osi) oraz 60 metrów dla linii 400 kV (po 30 metrów z każdej strony od osi linii) nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji w ww. strefie pozostałych obiektów budowlanych wymagają każdorazowego, indywidualnego uzgodnienia z PSE S.A.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, www.pse.pl
Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 00, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego
56124059181111000049137468



2019-58713

2413- DE-DSK-DUK-WFK.7111.1.2019.935

Katowice, 5 sierpnia 2019 r.

URZĄD GMINY MOGILANY
ul. RYNEK 2
32-031 MOGILANY

Dotyczy: zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr GAR0.6720.9.2019 z dnia 17.07.2019 r., dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany, uprzejmie informujemy, że na obszarze Gminy Mogilany zlokalizowane są, będące własnością PSE S.A., linie elektroenergetyczne:

- 220 kV relacji Klikowa-Skawina, Skawina_Wanda,
- 400 kV relacji Skawina-Tarnów, Rzeszów-Skawina.

Informujemy, że sposób zagospodarowania terenu pod ww. liniami i w ich pobliżu powinien uwzględniać wymogi określone m.in. w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 r., poz.1883),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826 z 2007 r.),
- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

W pasie technologicznym o szerokości 50 metrów dla linii 220 kV (po 25 metrów z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadłe do osi) oraz 60 metrów dla linii 400 kV (po 30 metrów z każdej strony od osi linii) nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji w ww. strefie pozostałych obiektów budowlanych wymagają każdorazowego, indywidualnego uzgodnienia z PSE S.A.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, www.pse.pl
Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 00, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego
56124059181111000049137468

Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez PSE S.A.

Warunki lokalizacji wszelkich budowli jak i zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą być przeprowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z właścicielem linii. Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnego przewodu.

Trasy wymienionych linii przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.

Ewentualne uwagi prosimy kierować: Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Andrzej Czajkowski, tel.: 32 2578610, e-mail: andrzej.czajkowski@pse.pl.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
PSE S.A.


DYREKTOR
Dział Usług Sieciowych
w Katowicach
Marek Krupa


Załącznik:

Trasy linii elektroenergetycznych na terenie gminy Mogilany. Mapa poglądowa.

Kopie otrzymują:

PSE SA – mpzp@pse.pl

WFK

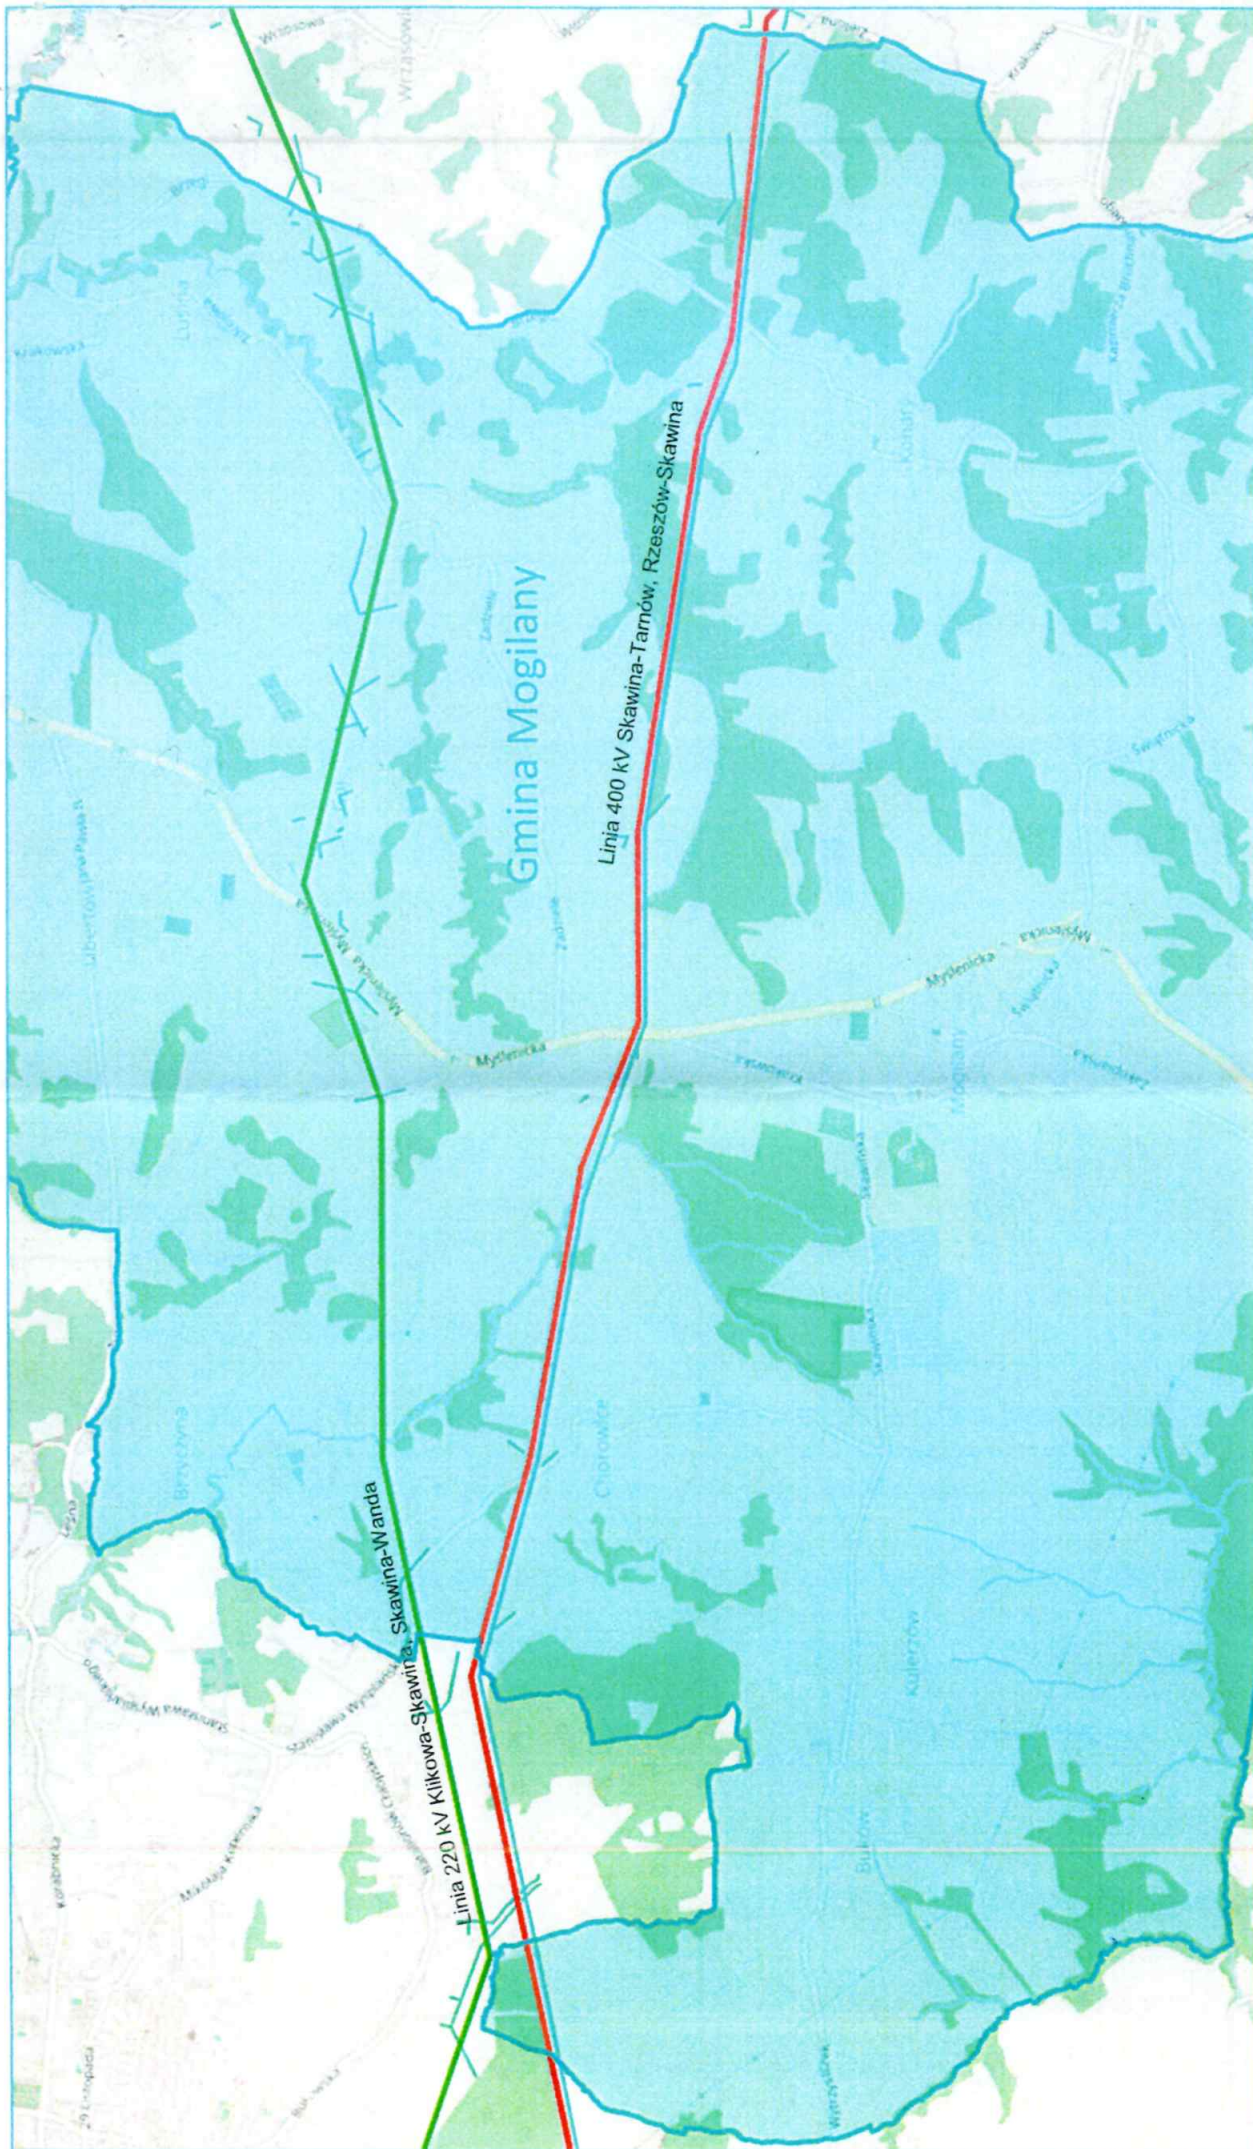

Przebieg linii NN na terenie gminy Mogilany
Mapa pogładowa

Koźłowski